




BSO 02 mit HKD 2.2

Stand: 22.11.2016



BRUNNER[®]
heizen auf bayerisch.

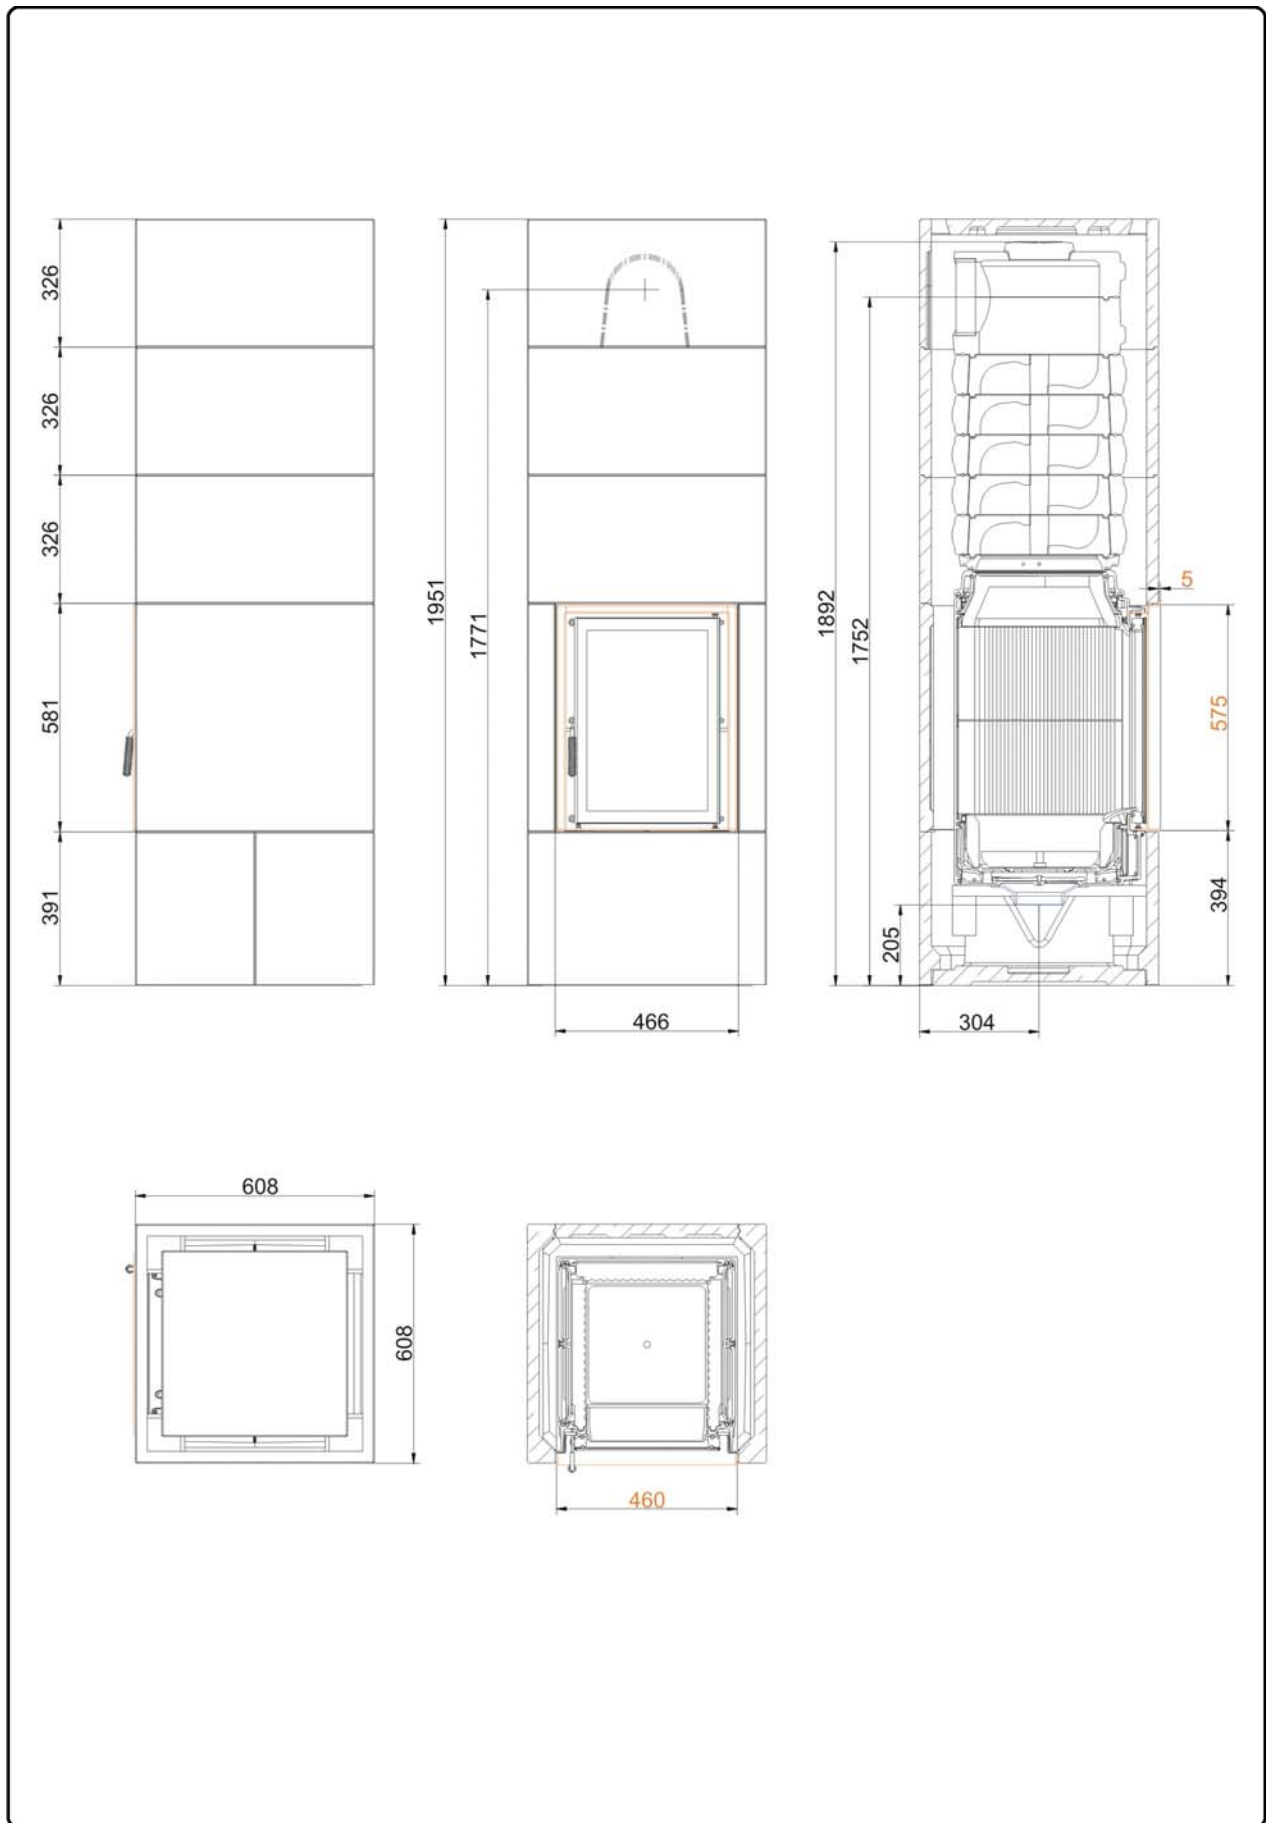

Planung und Einbau

BSO 02 mit HKD 2.2

geprüft nach

EN 13229

Daten für Funktionsnachweis

Nennwärmeleistung (Heizeinsatz)	kW	9
Brennstoffumsatz	kg/h	2,5
Abgasmassenstrom	g/s	10
Abgastemperatur	°C	220
notwendiger Förderdruck ¹⁾	Pa	12
Verbrennungsluftbedarf	m ³ /h	25
Verbrennungsluftanschluss Ø	mm	125

Verkleidungsbauteile

Grundfläche (Breite x Tiefe)	mm	608 x 608
Bauhöhe	mm	1950
Höhe Erweiterungsring	mm	326

Mindestabstände BSK / BSO

zu sonstiger Anbauwand	cm	5
mit Strahlungsblechen zu sonstiger Anbauwand	cm	0
zu schützender Anbauwand	cm	10
mit Strahlungsblechen zu schützender Anbauwand	cm	5
zu Decke	cm	40

Wärmedämmung

bei Deckenanschluss ohne / mit Luftgitter	cm	22 / 16
---	----	---------

Luftquerschnitte

Zuluft ²⁾	cm ²	215
Umluft ³⁾	cm ²	400

Gewicht

Gesamtgewicht	kg	674
---------------	----	-----

erfüllt Anforderung/Grenzwerte für:

Deutschland / Österreich / Schweiz / Norwegen

1.BImSchV (Stufe 2) / 15a BVG (2015) / LRV / -

1) Drosselklappe empfohlen

2) vorhandene Luftöffnung

3) Umluftöffnung muss bauseits im Sockelbereich platziert werden

Ulrich Brunner GmbH
Zellhuber Ring 17 -18
D-84307 Eggenfelden
Telefon: +49 / (0)87 21 / 7 71-0
Telefax: +49 / (0)87 21 / 7 71-100
info@brunner.de | www.brunner.de

The logo for Brunner, featuring the word "BRUNNER" in a bold, sans-serif font. The letters are filled with a pattern of horizontal lines, giving it a textured, industrial appearance. A registered trademark symbol (®) is located at the top right of the logo.

BRUNNER Produkte werden ausschließlich vom qualifizierten Fachbetrieb angeboten und verkauft.
Technische und Sortiments-Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. (11/16)